



Via ALDO ROSSI 4
20149 Milano (MI)
Tel.02518011- Fax 0251801.500

MULTISPLIT



COMPRESSORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI

Egregi Signori,
Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente indicato alla vostra richiesta.

Il Sistema proposto è composto da una Unità esterna Multi inverter con due connessioni per le relative unità interne, di concezione molto avanzata ed in grado di fornire le massime prestazioni in termini di comfort ambientale, risparmio energetico ed affidabilità.

▪Il sistema **MULTI** di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all' esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a unità interne per la climatizzazione dell'aria,che possono funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento alternativamente.

▪L'ampia gamma di unità interne consente di soddisfare qualsiasi esigenza di configurazione dell' impianto..

▪Il sistema **MULTI** è molto interessante soprattutto per chi vuole una personalizzazione dei locali,infatti, è possibile collegare unità interne d'alto profilo di design appartenenti alla linea LG Electronics ART COOL.

▪Grazie alla elevata classe di efficienza energetica le unità rientrano nei parametri richiesti per la detrazione 65%, Conto Termico 2.0 e 50%.

▪Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l'unità esterna con alimentazione monofase 220V Modello MU3R19 U23.

COMPRESSORE
INVERTER
10
ANNI
GARANZIA





COMPRESSORE INVERTER GARANTITO 10 ANNI



Ristrutturazione
edilizia
50%



Risparmio
energetico
65%



Conto Termico 2.0


INDICE	
CARATTERISTICHE PRODOTTO	PAG 3-5
DATI TECNICI	PAG 6-7
FUNZIONI DI SERIE	PAG 8
LIMITI OPERATIVI	PAG 9
SCHEMI DIMENSIONALI	PAG 10
SCHEMI ELETTRICI	PAG 11-12
TAVOLE DI CAPACITÀ	PAG 13-24
R32 AREA MINIMA PER INSTALLAZIONE	PAG 25
CERTIFICATO CONFORMITÀ	PAG 26

Multi Split R32

○ Single Split Only ○● Compatible ● Multi Split Only

MODEL		kBtu	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0
	Gallery Premium	 			○● A09GA2.NSE	○● A12GA2.NSE			
	Gallery Special	 			○● A09GA1.NSE	○● A12GA1.NSE			
	Mirror	 		● AM07BK.NSJ	○● AC09BK.NSJ	○● AC12BK.NSJ		○● AC18BK.NSK	○● AC24BK.NSK
	Premium	 			○● H09S1P.NS1	○● H12S1P.NS1			
	Deluxe	 			○● H09S1D.NS1	○● H12S1D.NS1		○● H18S1D.NS1	○● H24S1D.NS1
	Special ET	 		● MS07ET.NSA	○● S09ET.NSJ	○● S12ET.NSJ		○● S18ET.NSK	○● S24ET.NSK
	Cassetta a 4 vie	 			○● CT09F NR0	○● CT12F NR0		○● CT18F NQ0	○● CT24F NB0
	Media prevalenza	 						○● CM18F N10	○● CM24F N10
	Bassa prevalenza	 			○● CL09F N50	○● CL12F N50		○● CL18F N60	
		 							○● CL24F N30
					○● UQ09AF NA0	○● UQ12AF NA0		○● UQ18AF NA0	

▪ Descrizione delle caratteristiche delle unità esterne

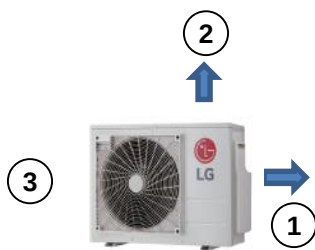

✓ STRUTTURA

Struttura autoportante in pannelli di lamiera d'acciaio zincato verniciati di colore grigio caldo con trattamento superficiale e processo di Cataforesi un trattamento superficiale in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione al fine di proteggere l'unità esterna dagli agenti atmosferici. **(1)** Pannello destro asportabile per operazioni di connessione con il circuito frigorifero con maniglia integrata per facilitare il trasporto e il posizionamento dell'unità. **(2)** Coperchio superiore asportabile per accedere ai componenti di comando con maniglia integrata sul lato destro per facilitare il trasporto e il posizionamento dell'unità. **(3)** Griglia di protezione sull'espulsione dell'aria.


✓ SCAMBIATORE DI CALORE Wide Louver Black Fin

Lo scambiatore di calore con l'esclusivo rivestimento "Black Fin" di LG è stato progettato per fornire le migliori prestazioni anche in ambienti estremamente corrosivi. Il rivestimento nero in resina epossidica rinforzata protegge efficacemente da vari tipi di condizioni esterne che causano corrosione, come contaminazione salina e inquinamento dell'aria dovuta a fumi provenienti dalle fabbriche. Inoltre la finitura idrofila previene l'accumulo di acqua sull'alettatura dello scambiatore di calore, minimizzando il ristagno di umidità e riducendo il rischio di ruggine.



✓ COMPRESSORE

Sistema di erogazione della capacità composto da N°1 Compressore ermetico di tipologia Twin Rotary BLDC inverter ad avviamento diretto, controllo lineare della capacità con un campo di azione compreso tra il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%.




✓ MOTORE/VENTILATORE

Ventilatore di scambio termico con l'esterno di tipo elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato anteriore con portata d'aria di 43,3 mc/min. Tipologia di motore BLDC inverter con portata d'aria e basse rumorosità.




- Descrizione delle caratteristiche delle unità esterne

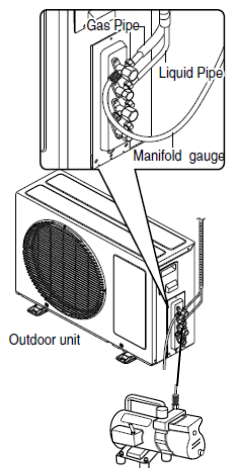

✓CIRCUITO FRIGORIFERO

Realizzato in tubi di rame, completo di filtri deidratori, valvola di inversione ciclo a 4 vie, valvole di espansione a controllo elettronico su ogni connessione, separatore di refrigerante allo stato liquido con funzione di accumulo in aspirazione al compressore, valvole di servizio dedicate ad ogni connessione delle unità interne sul lato gas. Il sistema di distribuzione prevede connessioni aventi i diametri liquido e gas rispettivamente di mm 6,35 e mm 9,52.



Scheda elettronica



✓SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE

Scheda elettronica principale di controllo e di sicurezza accessibile rimuovendo il coperchio superiore, in grado di gestire automaticamente le modalità di funzionamento raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento dello scambiatore di calore esterno, in relazione ai segnali provenienti dai sensori di controllo posti sul circuito esterno e sulle singole unità interne periferiche tramite segnale di trasmissione secondo sistema di controllo Fuzzy Logic..

▪ Dati tecnici

Modello		MU3R19 U23
Alimentazione elettrica	Ø,V;Hz	1,220~240,50
Capacità Raffreddamento Min-Nom-Max	kW	1.06 ~ 5.27 ~ 6.33
Capacità Riscaldamento Min-Nom-Max	kW	1.17 ~ 6.33 ~ 7.33
Potenza assorbita Raffreddamento Min-Nom-Max	kW	0.29 ~ 1.19 ~ 1.82
Potenza assorbita Riscaldamento Min-Nom-Max	kW	0.28 ~ 1.32 ~ 1.93
Corrente assorbita Max	A	14
Dimensioni (LxAxP)	mm	870 × 650 × 330
E.E.R./C.O.P		4,43/4,80
S.E.E.R./S.C.O.P		8.60 / 4.65
Classe di efficienza energetica Raff/Risc		A+++/ A++
Peso	kg	44,5
Colore		Grigio
Livello di pressione sonora in raffreddamento Nom	dB(A)	47
Livello di pressione sonora in Riscaldamento Nom	dB(A)	50
Livello di potenza sonora Max	dB(A)	61
Ventilatore Tipo		Elicoidale con motore BLDC
Capacità di ventilazione	m3/min	50
Compressore tipo		Twin Rotary
N° Compressori		1
Refrigerante		R32
GWP		675
t-CO2 eq		0,94
Quantità di refrigerante precaricato	g	1400
Controllo Refrigerante		EEV (Valvola a espansione elettronica)
Connessione tubazione Liquido	mm(inch)	6.35(1/4) x3
Connessione tubazione Gas	mm(inch)	9.52(3/8) x3
Numero massimo di unità interne collegabili		3
Collegabilità Massima ammissibile		12+9+9
Lunghezza massima complessiva tubazioni	m	50
Lunghezza massima singola tubazione	m	25
Lunghezza tubazione con precarica	m	30
Incremento Refrigerante	g/m	20
Dislivello massimo ammesso U.Int-U.Est.	m	15
Lunghezza Minima Singola Tubazione	m	3

Note

1.Le capacità si basano sulle condizioni seguenti:

Raffreddamento :	Riscaldamento :
Temperatura interna 27°C BS / 19°C BU	Temperatura interna 20°C BS / 15°C BU
Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU	Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU
Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m	Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m
Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0	Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

2.Le capacità sono nette

3. Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero.
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell' unità in posizione centrale rispetto ad essa.
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

4. A causa della nostra politica innovativa alcune specifiche possono variare senza preavviso

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.

I prodotti citati contengono gas fluorurati ad effetto serra (R410A).

Le capacità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento

- Interno: 27 °C BS/19 °C BU

- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m

- Dislivello: 0 m

Riscaldamento

- Interno: 20 °C BS/15 °C BU

- Esterno: 7 °C BS/6 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m

- Dislivello: 0 m

I valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14511 e sono dichiarati per le finalità relative alle detrazioni fiscali.

I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici

Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unità in posizione centrale rispetto ad essa (unità esterna)
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

▪ Funzioni


Category	Functions	Availability
Reliability	Defrost / Deicing	O
	High Pressure Switch	O
	Low Pressure Switch	X
	Phase Protection	X
	Restart Delay (3-minutes)	O
	Self Diagnosis	O
	Soft Start	O
Convenience	Night Low Noise Operation	O
	Wiring Error Check	O
	Peak Control	O
	Mode Lock	O
	Forced Cooling Operation (Outdoor Unit)	O
	SLC (Smart Load Control)	X

Note


- O : Applied, X : Not applied
- Accessory : Ordered and purchased separately the accessory package referring to the model name provided and install at field.
- Accessory line-ups varies by region, so check your local catalogue or local sales material.

■ Campo di funzionamento

Il limiti operativi sotto riportati tengono conto delle seguenti condizioni di funzioanemto:
Lunghezza tubazioni 7,5 metri dislivello 0 metri.

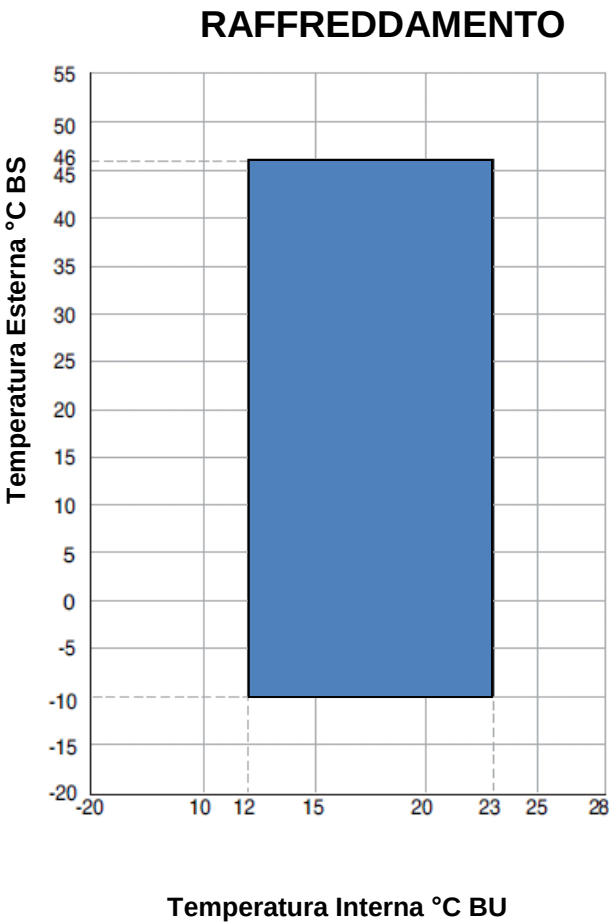


 Intervallo per il funzionamento continuo

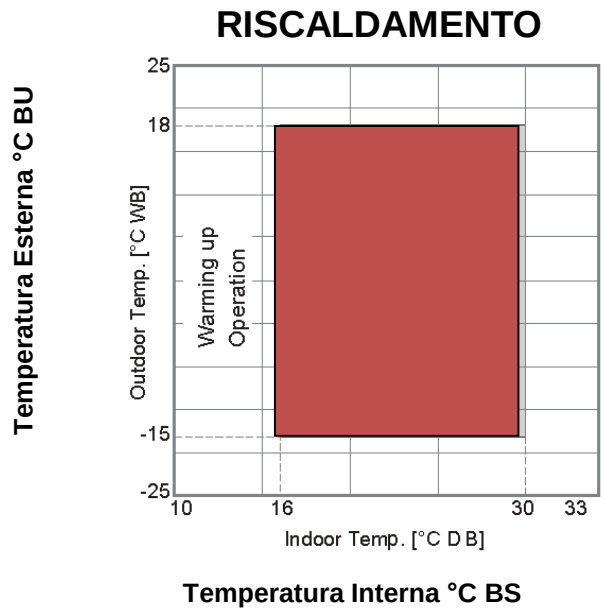


 Intervallo per il funzionamento continuo

SCHEMI DIMENSIONALI

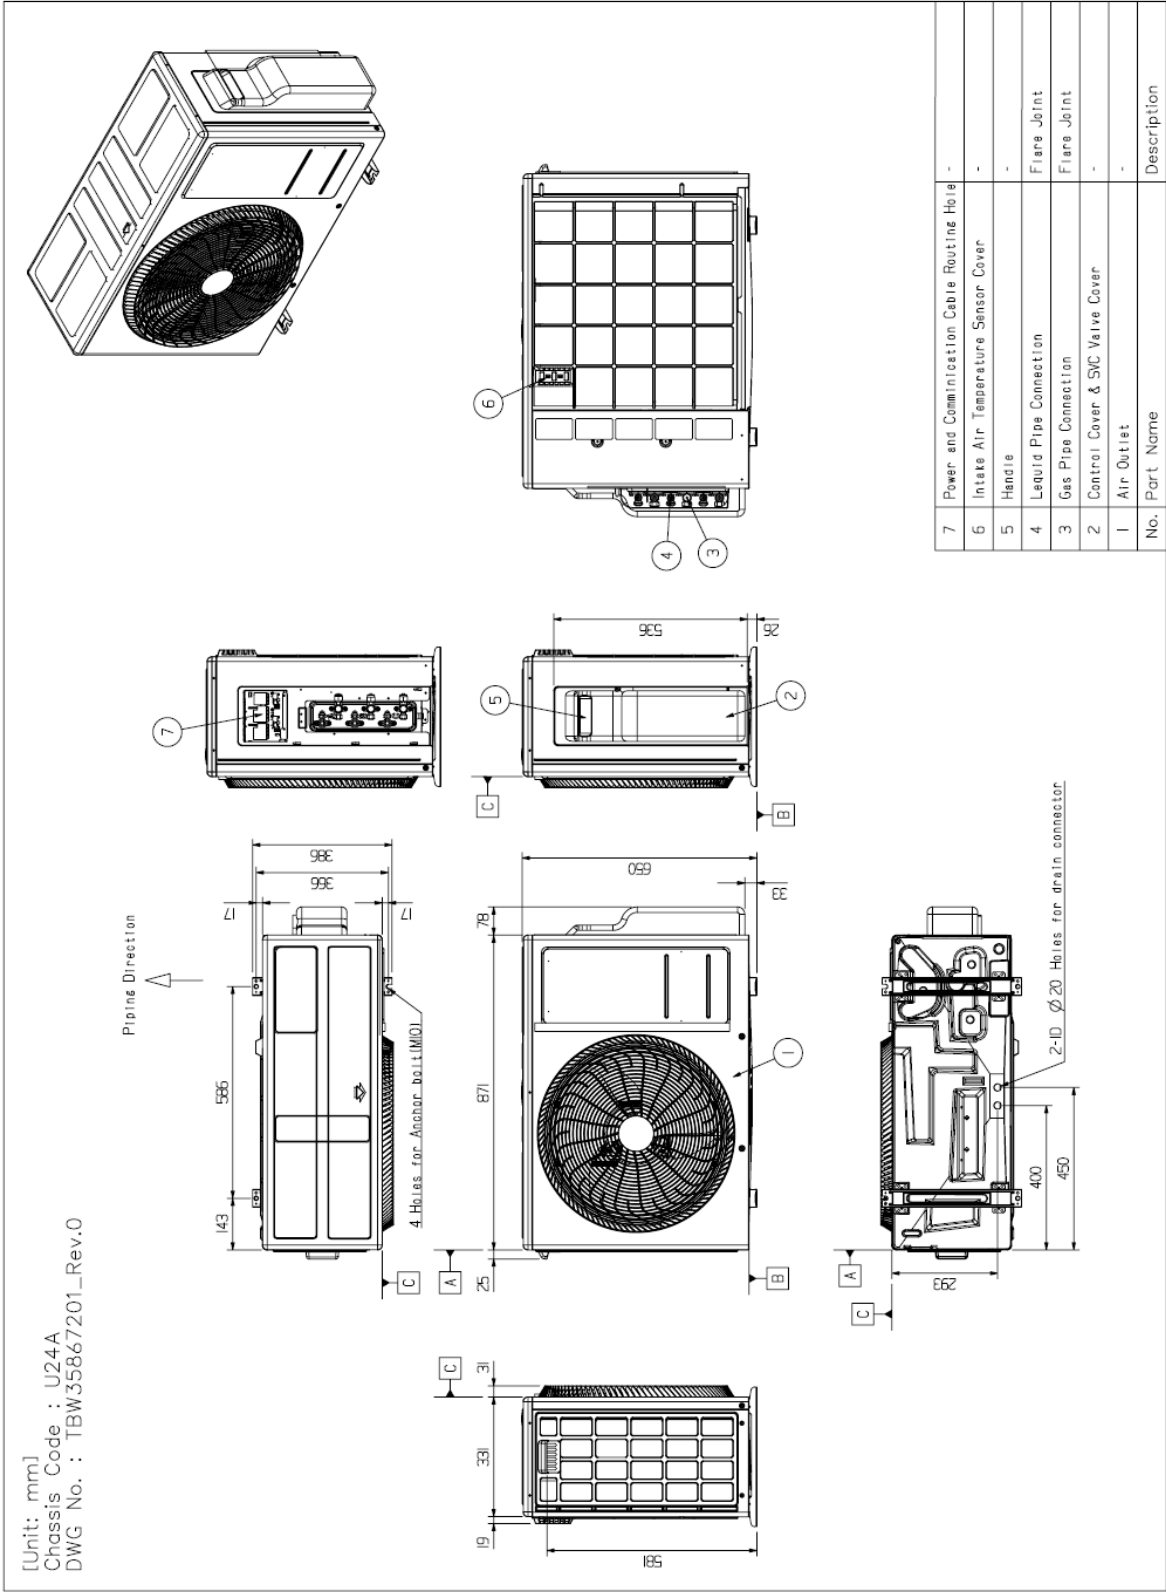


SCHEMI ELETTRICO

OUTDOOR WIRING DIAGRAM

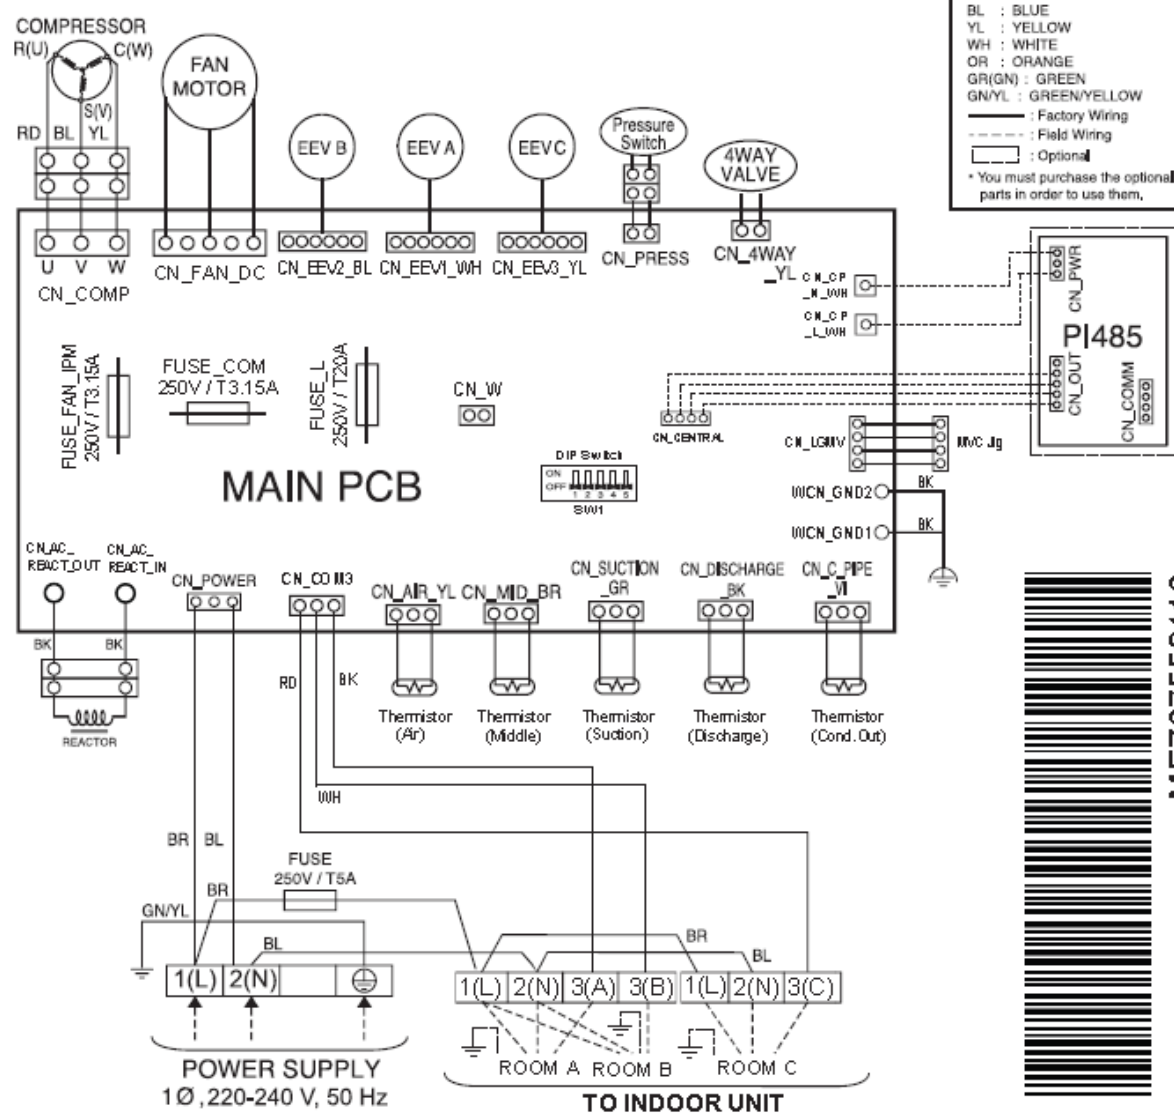

COLLEGAMENTI ELETTRICI E SPECIFICHE DI CABLAGGIO

MU3R19 U23

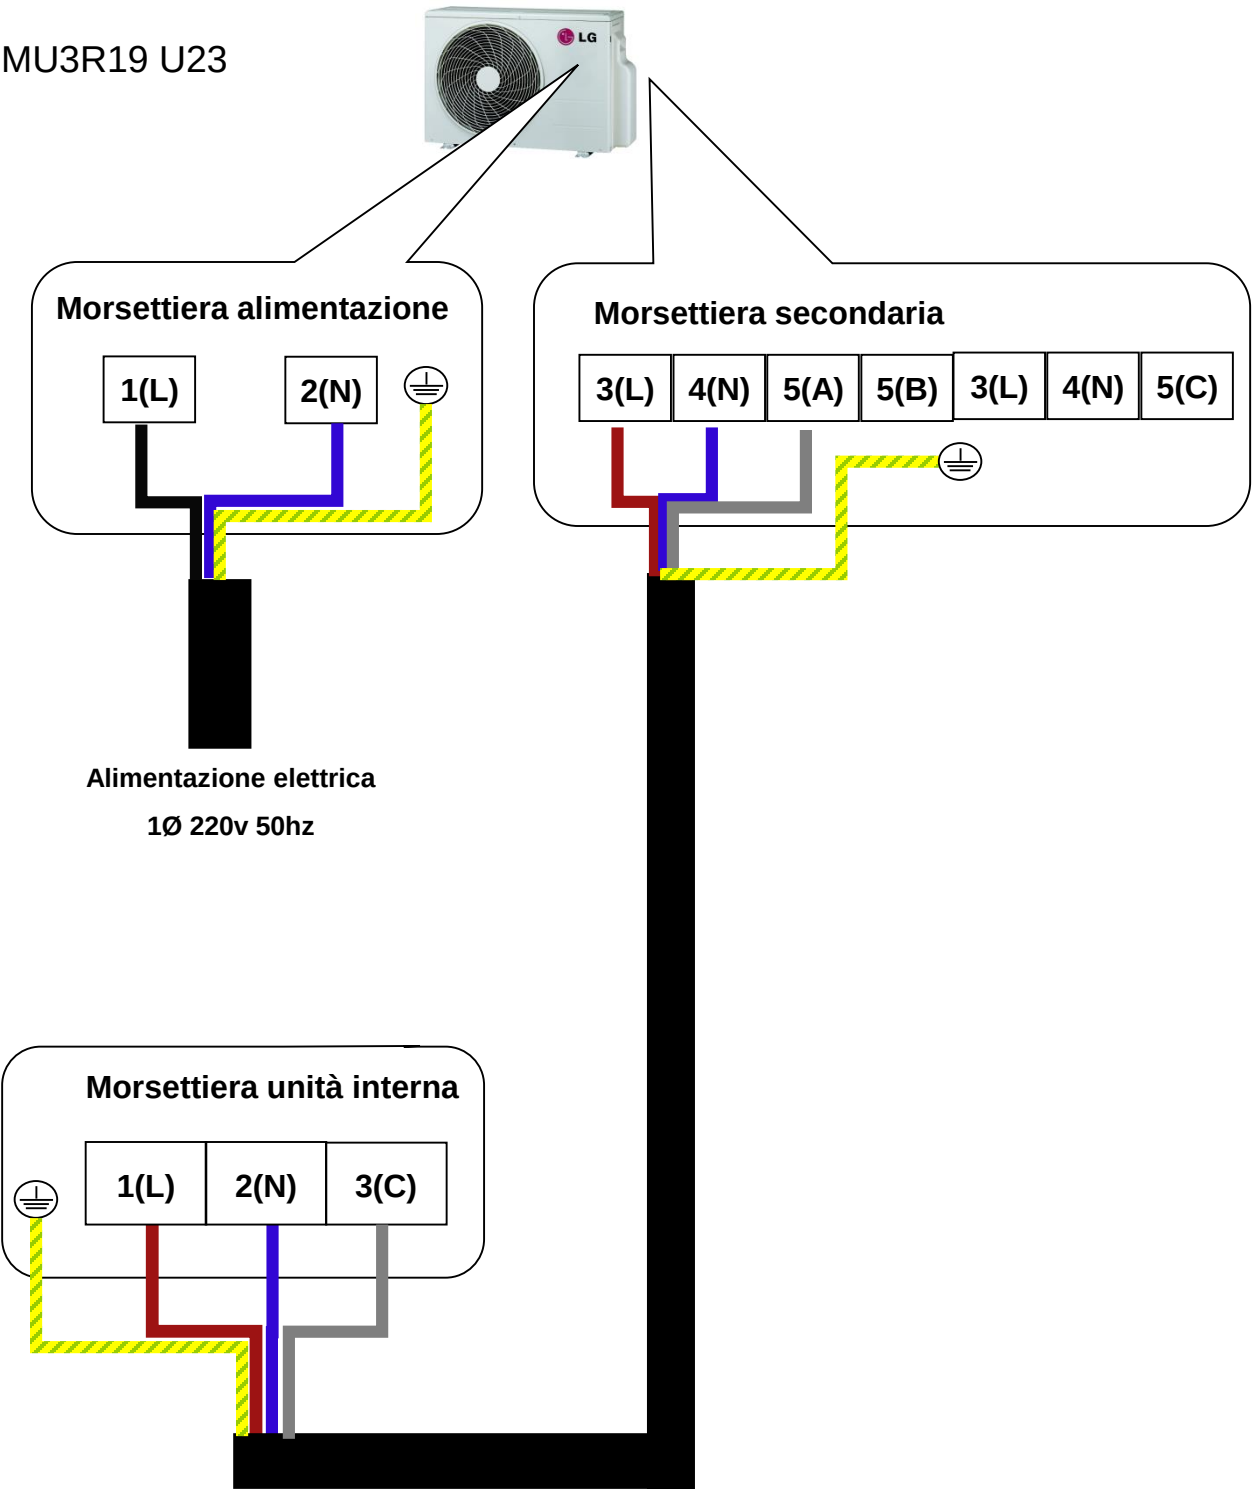

Tavole di capacità
Raffreddamento

Combination Capacity Index	Outdoor Air Temp.: °C DB	Indoor Air Temp.: °CWB											
		14		16		18		19		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5 + 5	20	1.72	0.21	2.24	0.27	2.63	0.31	2.93	0.34	3.23	0.35	3.46	0.35
	25	1.72	0.25	2.24	0.32	2.63	0.37	2.93	0.40	3.23	0.41	3.46	0.42
	32	1.72	0.31	2.24	0.38	2.63	0.44	2.93	0.49	3.23	0.50	3.46	0.50
	35	1.72	0.33	2.24	0.41	2.63	0.48	2.93	0.52	3.23	0.54	3.46	0.54
	40	1.72	0.34	2.24	0.43	2.63	0.50	2.93	0.60	3.23	0.62	3.46	0.62
	43	1.72	0.35	2.24	0.44	2.63	0.51	2.78	0.56	3.07	0.58	3.28	0.58
	46	1.72	0.36	2.24	0.45	2.63	0.52	2.63	0.57	2.90	0.59	3.11	0.59
	48	1.72	0.37	2.24	0.46	2.44	0.53	2.49	0.56	2.70	0.58	2.87	0.58
5 + 7	20	2.07	0.28	2.69	0.35	3.16	0.40	3.52	0.44	3.88	0.45	4.15	0.45
	25	2.07	0.32	2.69	0.41	3.16	0.47	3.52	0.52	3.88	0.53	4.15	0.54
	32	2.07	0.39	2.69	0.49	3.16	0.57	3.52	0.63	3.88	0.65	4.15	0.65
	35	2.07	0.42	2.69	0.53	3.16	0.62	3.52	0.68	3.88	0.70	4.15	0.70
	40	2.07	0.44	2.69	0.55	3.16	0.64	3.52	0.78	3.88	0.80	4.15	0.81
	43	2.07	0.45	2.69	0.57	3.16	0.66	3.34	0.72	3.68	0.74	3.94	0.75
	46	2.07	0.46	2.69	0.58	3.16	0.67	3.17	0.74	3.49	0.76	3.73	0.76
	48	2.07	0.47	2.69	0.59	2.93	0.69	2.99	0.72	3.25	0.75	3.44	0.75
5 + 9	20	2.41	0.34	3.13	0.43	3.68	0.50	4.10	0.55	4.52	0.57	4.84	0.57
	25	2.41	0.41	3.13	0.51	3.68	0.59	4.10	0.65	4.52	0.67	4.84	0.67
	32	2.41	0.49	3.13	0.62	3.68	0.72	4.10	0.79	4.52	0.81	4.84	0.82
	35	2.41	0.53	3.13	0.67	3.68	0.77	4.10	0.85	4.52	0.87	4.84	0.88
	40	2.41	0.55	3.13	0.69	3.68	0.80	4.10	0.97	4.52	1.00	4.84	1.01
	43	2.41	0.56	3.13	0.71	3.68	0.82	3.89	0.90	4.29	0.93	4.59	0.93
	46	2.41	0.58	3.13	0.73	3.68	0.84	3.69	0.92	4.06	0.95	4.35	0.96
	48	2.41	0.59	3.13	0.74	3.42	0.86	3.49	0.91	3.78	0.93	4.01	0.94
7 + 7	20	2.41	0.34	3.13	0.43	3.68	0.50	4.10	0.55	4.52	0.57	4.84	0.57
	25	2.41	0.41	3.13	0.51	3.68	0.59	4.10	0.65	4.52	0.67	4.84	0.67
	32	2.41	0.49	3.13	0.62	3.68	0.72	4.10	0.79	4.52	0.81	4.84	0.82
	35	2.41	0.53	3.13	0.67	3.68	0.77	4.10	0.85	4.52	0.87	4.84	0.88
	40	2.41	0.55	3.13	0.69	3.68	0.80	4.10	0.97	4.52	1.00	4.84	1.01
	43	2.41	0.56	3.13	0.71	3.68	0.82	3.89	0.90	4.29	0.93	4.59	0.93
	46	2.41	0.58	3.13	0.73	3.68	0.84	3.69	0.92	4.06	0.95	4.35	0.96
	48	2.41	0.59	3.13	0.74	3.42	0.86	3.49	0.91	3.78	0.93	4.01	0.94
7 + 9	20	2.75	0.42	3.58	0.53	4.21	0.61	4.69	0.67	5.17	0.69	5.53	0.70
	25	2.75	0.50	3.58	0.62	4.21	0.72	4.69	0.79	5.17	0.82	5.53	0.82
	32	2.75	0.60	3.58	0.76	4.21	0.88	4.69	0.96	5.17	0.99	5.53	1.00
	35	2.75	0.65	3.58	0.81	4.21	0.94	4.69	1.03	5.17	1.06	5.53	1.07
	40	2.75	0.67	3.58	0.85	4.21	0.98	4.69	1.19	5.17	1.22	5.53	1.23
	43	2.75	0.69	3.58	0.87	4.21	1.00	4.45	1.10	4.91	1.13	5.25	1.14
	46	2.75	0.71	3.58	0.89	4.21	1.03	4.22	1.13	4.65	1.16	4.97	1.17
	48	2.75	0.72	3.58	0.91	3.91	1.05	3.99	1.11	4.33	1.14	4.59	1.15
5 + 12	20	2.92	0.46	3.80	0.58	4.47	0.67	4.98	0.74	5.49	0.76	5.88	0.76
	25	2.92	0.54	3.80	0.68	4.47	0.79	4.98	0.87	5.49	0.89	5.88	0.90
	32	2.92	0.66	3.80	0.83	4.47	0.96	4.98	1.05	5.49	1.08	5.88	1.09
	35	2.92	0.71	3.80	0.89	4.47	1.03	4.98	1.13	5.49	1.17	5.88	1.17
	40	2.92	0.74	3.80	0.93	4.47	1.07	4.98	1.30	5.49	1.34	5.88	1.35
	43	2.92	0.76	3.80	0.95	4.47	1.10	4.73	1.21	5.21	1.24	5.58	1.25
	46	2.92	0.77	3.80	0.97	4.47	1.13	4.48	1.23	4.93	1.27	5.28	1.28
	48	2.92	0.79	3.80	0.99	4.15	1.15	4.23	1.21	4.59	1.25	4.87	1.25
9 + 9	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37

Tavole di Capacità
Raffreddamento

Combination Capacity Index	Outdoor Air Temp.: °C DB	Indoor Air Temp.: °CWB											
		14		16		18		19		22		24	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
7 + 12	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37
5 + 15	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37
9 + 12	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37
7 + 15	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37
5 + 18	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37
9 + 15	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37
12 + 12	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
	48	3.10	0.86	4.03	1.08	4.40	1.26	4.49	1.32	4.87	1.36	5.17	1.37

Tavole di Capacità

Raffreddamento

Combination Capacity Index	Outdoor Air Temp.: °C DB	Indoor Air Temp.: °CWB											
		14		16		18		19		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
7 + 18	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
9 + 18	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
12 + 15	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
12 + 18	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
15 + 15	20	3.10	0.50	4.03	0.63	4.74	0.73	5.28	0.80	5.82	0.83	6.23	0.83
	25	3.10	0.59	4.03	0.74	4.74	0.86	5.28	0.95	5.82	0.97	6.23	0.98
	32	3.10	0.72	4.03	0.90	4.74	1.05	5.28	1.15	5.82	1.18	6.23	1.19
	35	3.10	0.77	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.24	5.82	1.27	6.23	1.28
	40	3.10	0.81	4.03	1.01	4.74	1.17	5.28	1.42	5.82	1.46	6.23	1.47
	43	3.10	0.82	4.03	1.04	4.74	1.20	5.01	1.32	5.53	1.36	5.91	1.36
	46	3.10	0.84	4.03	1.06	4.74	1.23	4.75	1.35	5.23	1.39	5.60	1.39
5 + 5 + 5	20	2.58	0.37	3.36	0.47	3.95	0.54	4.40	0.60	4.85	0.61	5.19	0.62
	25	2.58	0.44	3.36	0.55	3.95	0.64	4.40	0.70	4.85	0.72	5.19	0.73
	32	2.58	0.54	3.36	0.67	3.95	0.78	4.40	0.85	4.85	0.88	5.19	0.88
	35	2.58	0.58	3.36	0.72	3.95	0.84	4.40	0.92	4.85	0.95	5.19	0.95
	40	2.58	0.60	3.36	0.75	3.95	0.87	4.40	1.06	4.85	1.09	5.19	1.09
	43	2.58	0.61	3.36	0.77	3.95	0.89	4.18	0.98	4.60	1.01	4.93	1.01
	46	2.58	0.63	3.36	0.79	3.95	0.91	3.96	1.00	4.36	1.03	4.67	1.04
5 + 5 + 7	20	2.92	0.45	3.80	0.56	4.47	0.65	4.98	0.71	5.49	0.73	5.88	0.74
	25	2.92	0.53	3.80	0.66	4.47	0.77	4.98	0.84	5.49	0.87	5.88	0.87
	32	2.92	0.64	3.80	0.80	4.47	0.93	4.98	1.02	5.49	1.05	5.88	1.06
	35	2.92	0.69	3.80	0.86	4.47	1.00	4.98	1.10	5.49	1.13	5.88	1.14
	40	2.92	0.72	3.80	0.90	4.47	1.04	4.98	1.26	5.49	1.30	5.88	1.31
	43	2.92	0.73	3.80	0.92	4.47	1.07	4.73	1.17	5.21	1.20	5.58	1.21
	46	2.92	0.75	3.80	0.94	4.47	1.09	4.48	1.20	4.93	1.23	5.28	1.24
5 + 5 + 9	20	2.92	0.77	3.80	0.96	4.15	1.12	4.23	1.17	4.59	1.21	4.87	1.22
	25	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	32	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	35	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	40	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	43	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	46	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	48	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32

Tavole di Capacità

Raffreddamento

Combination Capacity Index	Outdoor Air Temp.: °C DB	Indoor Air Temp.: °CWB											
		14		16		18		19		22		24	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
5 + 7 + 7	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 7 + 9	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
7 + 7 + 7	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 5 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 9 + 9	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
7 + 7 + 9	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 7 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32

Tavole di Capacità

Raffreddamento

Combination Capacity Index	Outdoor Air Temp.: °C DB	Indoor Air Temp.: °CWB											
		14		16		18		19		22		24	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
5 + 5 + 15	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
7 + 9 + 9	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 9 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
7 + 7 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 7 + 15	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
9 + 9 + 9	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 5 + 18	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32

Tavole di Combinazione
Raffreddamento

Combination Capacity Index	Outdoor Air Temp.: °C DB	Indoor Air Temp.: °CWB											
		14		16		18		19		22		24	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
7 + 9 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 9 + 15	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 12 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
7 + 7 + 15	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
5 + 7 + 18	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32
9 + 9 + 12	20	3.10	0.48	4.03	0.61	4.74	0.70	5.28	0.77	5.82	0.80	6.23	0.80
	25	3.10	0.57	4.03	0.72	4.74	0.83	5.28	0.91	5.82	0.94	6.23	0.94
	32	3.10	0.69	4.03	0.87	4.74	1.01	5.28	1.11	5.82	1.14	6.23	1.15
	35	3.10	0.75	4.03	0.94	4.74	1.08	5.28	1.19	5.82	1.23	6.23	1.23
	40	3.10	0.78	4.03	0.97	4.74	1.13	5.28	1.37	5.82	1.41	6.23	1.42
	43	3.10	0.79	4.03	1.00	4.74	1.16	5.01	1.27	5.53	1.31	5.91	1.31
	46	3.10	0.81	4.03	1.02	4.74	1.18	4.75	1.30	5.23	1.34	5.60	1.34
	48	3.10	0.83	4.03	1.05	4.40	1.21	4.49	1.27	4.87	1.31	5.17	1.32

Vote
■ DB : Dry bulb temperature(°C), WB : Wet bulb temperature(°C)
■ TC : Total capacity(kW)
■ PI : Power Input (kW, Compressor + indoor fan motor + outdoor fan motor)
■ All capacities are net. A deduction (cooling mode) or an addition (heating mode) of Capacity due to operating heat of indoor unit motor is reflected.
■ Capacities are based on the following conditions :
- Interconnecting Piping Length (Both Main pipe and Branch pipe) is standard length.
- Difference of Elevation (Outdoor ~ Indoor Unit) is 0 m.
■ Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
■ Rated capacities and power inputs are based on standard temperature and piping conditions, and it can be found on specifications table.
Except for rated value, the performance is not guaranteed.
■ In accordance with the test standard(or nations) and indoor unit's combinations, the rating will vary slightly.

Tavole di Combinazione
Riscaldamento

Combination Capacity Index (k.Btu/h)	Outdoor Air Temp. (°CWB)	Indoor Air Temp. (°CDB)											
		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
5 + 5	-15.0	3.87	1.23	3.69	1.30	3.50	1.36	3.43	1.39	3.36	1.43	3.22	1.45
	-10.0	3.87	1.36	3.69	1.34	3.50	1.31	3.43	1.29	3.36	1.27	3.22	1.24
	-5.0	3.87	1.16	3.69	1.13	3.50	1.10	3.43	1.08	3.36	1.07	3.22	1.03
	0.0	3.87	0.95	3.69	0.92	3.50	0.89	3.43	0.87	3.36	0.86	3.22	0.83
	6.0	3.87	0.70	3.69	0.67	3.50	0.64	3.43	0.62	3.36	0.61	3.22	0.58
	10.0	3.87	0.65	3.69	0.62	3.50	0.59	3.43	0.58	3.36	0.56	3.22	0.53
	15.0	3.87	0.59	3.69	0.56	3.50	0.53	3.43	0.52	3.36	0.51	3.22	0.48
5 + 7	-15.0	4.10	1.25	4.07	1.31	4.04	1.38	4.02	1.41	4.01	1.44	3.86	1.51
	-10.0	4.65	1.38	4.42	1.44	4.20	1.51	4.12	1.54	4.03	1.58	3.86	1.59
	-5.0	4.65	1.49	4.42	1.45	4.20	1.41	4.12	1.39	4.03	1.37	3.86	1.32
	0.0	4.65	1.22	4.42	1.18	4.20	1.14	4.12	1.12	4.03	1.10	3.86	1.06
	6.0	4.65	0.90	4.42	0.86	4.20	0.82	4.12	0.80	4.03	0.78	3.86	0.74
	10.0	4.65	0.84	4.42	0.80	4.20	0.76	4.12	0.74	4.03	0.72	3.86	0.68
	15.0	4.65	0.75	4.42	0.72	4.20	0.68	4.12	0.67	4.03	0.65	3.86	0.62
5 + 9	-15.0	4.14	1.26	4.11	1.33	4.08	1.39	4.07	1.43	4.06	1.46	4.03	1.53
	-10.0	4.84	1.39	4.81	1.46	4.78	1.53	4.77	1.56	4.70	1.59	4.51	1.66
	-5.0	5.42	1.53	5.16	1.59	4.90	1.66	4.80	1.69	4.70	1.70	4.51	1.65
	0.0	5.42	1.52	5.16	1.47	4.90	1.42	4.80	1.39	4.70	1.37	4.51	1.32
	6.0	5.42	1.12	5.16	1.07	4.90	1.02	4.80	0.99	4.70	0.97	4.51	0.92
	10.0	5.42	1.04	5.16	0.99	4.90	0.95	4.80	0.92	4.70	0.90	4.51	0.85
	15.0	5.42	0.94	5.16	0.89	4.90	0.85	4.80	0.83	4.70	0.81	4.51	0.77
7 + 7	-15.0	4.14	1.26	4.11	1.33	4.08	1.39	4.07	1.43	4.06	1.46	4.03	1.53
	-10.0	4.84	1.39	4.81	1.46	4.78	1.53	4.77	1.56	4.70	1.59	4.51	1.66
	-5.0	5.42	1.53	5.16	1.59	4.90	1.66	4.80	1.69	4.70	1.70	4.51	1.65
	0.0	5.42	1.52	5.16	1.47	4.90	1.42	4.80	1.39	4.70	1.37	4.51	1.32
	6.0	5.42	1.12	5.16	1.07	4.90	1.02	4.80	0.99	4.70	0.97	4.51	0.92
	10.0	5.42	1.04	5.16	0.99	4.90	0.95	4.80	0.92	4.70	0.90	4.51	0.85
	15.0	5.42	0.94	5.16	0.89	4.90	0.85	4.80	0.83	4.70	0.81	4.51	0.77
7 + 9	-15.0	4.19	1.27	4.16	1.34	4.13	1.41	4.12	1.44	4.10	1.48	4.08	1.54
	-10.0	4.90	1.41	4.87	1.48	4.84	1.54	4.83	1.58	4.81	1.61	4.79	1.68
	-5.0	5.61	1.54	5.58	1.61	5.55	1.68	5.49	1.71	5.38	1.75	5.15	1.81
	0.0	6.20	1.68	5.90	1.75	5.60	1.72	5.49	1.69	5.38	1.66	5.15	1.60
	6.0	6.20	1.36	5.90	1.30	5.60	1.24	5.49	1.21	5.38	1.18	5.15	1.12
	10.0	6.20	1.26	5.90	1.21	5.60	1.15	5.49	1.12	5.38	1.09	5.15	1.03
	15.0	6.20	1.14	5.90	1.09	5.60	1.04	5.49	1.01	5.38	0.98	5.15	0.93
5 + 12	-15.0	4.22	1.32	4.19	1.39	4.16	1.46	4.14	1.49	4.13	1.53	4.10	1.60
	-10.0	4.93	1.46	4.90	1.53	4.87	1.60	4.86	1.63	4.84	1.67	4.82	1.74
	-5.0	5.64	1.60	5.61	1.67	5.58	1.74	5.57	1.77	5.56	1.81	5.52	1.88
	0.0	6.36	1.74	6.32	1.81	6.00	1.88	5.88	1.83	5.76	1.78	5.52	1.69
	6.0	6.64	1.49	6.32	1.42	6.00	1.35	5.88	1.32	5.76	1.28	5.52	1.22
	10.0	6.64	1.38	6.32	1.31	6.00	1.25	5.88	1.22	5.76	1.19	5.52	1.13
	15.0	6.64	1.24	6.32	1.18	6.00	1.13	5.88	1.10	5.76	1.07	5.52	1.01
9 + 9	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10

Tavole di Combinazione
Riscaldamento

Combination Capacity Index (kBTu/h)	Outdoor Air Temp. (°CWB)	Indoor Air Temp. (°CDB)											
		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
7 + 12	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
5 + 15	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
9 + 12	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
7 + 15	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
5 + 18	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
9 + 15	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
12 + 12	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10

Tavole di Combinazione
Riscaldamento

Combination Capacity Index (kBtu/h)	Outdoor Air Temp. (°CWB)	Indoor Air Temp. (°CDB)											
		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
7 + 18	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
9 + 18	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
12 + 15	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
12 + 18	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
15 + 15	-15.0	4.24	1.44	4.21	1.51	4.18	1.59	4.16	1.63	4.15	1.66	4.12	1.74
	-10.0	4.95	1.59	4.92	1.66	4.89	1.74	4.88	1.78	4.87	1.82	4.84	1.89
	-5.0	5.67	1.74	5.64	1.82	5.61	1.89	5.60	1.93	5.58	1.97	5.56	2.04
	0.0	6.39	1.89	6.36	1.97	6.30	2.04	6.17	1.99	6.05	1.94	5.80	1.84
	6.0	6.97	1.62	6.64	1.54	6.30	1.47	6.17	1.43	6.05	1.40	5.80	1.32
	10.0	6.97	1.50	6.64	1.43	6.30	1.36	6.17	1.33	6.05	1.29	5.80	1.23
	15.0	6.97	1.35	6.64	1.29	6.30	1.23	6.17	1.20	6.05	1.17	5.80	1.10
5 + 5 + 5	-15.0	4.17	1.27	4.14	1.34	4.11	1.40	4.10	1.44	4.08	1.47	4.06	1.54
	-10.0	4.87	1.40	4.85	1.47	4.82	1.54	4.80	1.57	4.79	1.60	4.76	1.67
	-5.0	5.58	1.54	5.55	1.60	5.30	1.67	5.19	1.69	5.09	1.67	4.88	1.62
	0.0	5.87	1.49	5.58	1.44	5.30	1.39	5.19	1.37	5.09	1.34	4.88	1.29
	6.0	5.87	1.10	5.58	1.05	5.30	1.00	5.19	0.98	5.09	0.95	4.88	0.90
	10.0	5.87	1.02	5.58	0.97	5.30	0.93	5.19	0.90	5.09	0.88	4.88	0.83
	15.0	5.87	0.92	5.58	0.88	5.30	0.84	5.19	0.81	5.09	0.79	4.88	0.75

Tavole di Combinazione
Riscaldamento

Combination Capacity Index (kBtu/h)	Outdoor Air Temp. (°CWB)	Indoor Air Temp. (°CDB)											
		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
5 + 5 + 7	-15.0	4.22	1.28	4.19	1.35	4.16	1.42	4.14	1.45	4.13	1.49	4.10	1.55
	-10.0	4.93	1.42	4.90	1.49	4.87	1.55	4.86	1.59	4.84	1.62	4.82	1.69
	-5.0	5.64	1.55	5.61	1.62	5.58	1.69	5.57	1.72	5.56	1.76	5.52	1.83
	0.0	6.36	1.69	6.32	1.74	6.00	1.68	5.88	1.65	5.76	1.62	5.52	1.56
	6.0	6.64	1.33	6.32	1.27	6.00	1.21	5.88	1.18	5.76	1.15	5.52	1.09
	10.0	6.64	1.23	6.32	1.18	6.00	1.12	5.88	1.09	5.76	1.07	5.52	1.01
	15.0	6.64	1.11	6.32	1.06	6.00	1.01	5.88	0.99	5.76	0.96	5.52	0.91
5 + 5 + 9	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 7 + 7	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 7 + 9	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
7 + 7 + 7	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 5 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 9 + 9	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99

Tavole di Combinazione
Riscaldamento

Combination Capacity Index (kBTu/h)	Outdoor Air Temp. (°CWB)	Indoor Air Temp. (°CDB)											
		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
7 + 7 + 9	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 7 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 5 + 15	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
7 + 9 + 9	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 9 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
7 + 7 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 7 + 15	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99

Tavole di Combinazione
Riscaldamento


Combination Capacity Index (kBtu/h)	Outdoor Air Temp. (°CWB)	Indoor Air Temp. (°CDB)											
		16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
9 + 9 + 9	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 5 + 18	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
7 + 9 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 9 + 15	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 12 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
7 + 7 + 15	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
5 + 7 + 18	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99
9 + 9 + 12	-15.0	4.24	1.29	4.21	1.36	4.18	1.43	4.16	1.46	4.15	1.49	4.12	1.56
	-10.0	4.95	1.43	4.92	1.49	4.89	1.56	4.88	1.60	4.87	1.63	4.84	1.70
	-5.0	5.67	1.56	5.64	1.63	5.61	1.70	5.60	1.73	5.58	1.77	5.56	1.83
	0.0	6.39	1.70	6.36	1.77	6.30	1.83	6.17	1.79	6.05	1.74	5.80	1.65
	6.0	6.97	1.45	6.64	1.39	6.30	1.32	6.17	1.29	6.05	1.25	5.80	1.19
	10.0	6.97	1.35	6.64	1.28	6.30	1.22	6.17	1.19	6.05	1.16	5.80	1.10
	15.0	6.97	1.21	6.64	1.16	6.30	1.10	6.17	1.07	6.05	1.05	5.80	0.99

R32

L’obiettivo di oggi è quello di individuare gas refrigeranti efficienti, in grado di garantire massima performance a impatto ambientale minimo: la strada più efficace per raggiungere questo traguardo è quella di un passaggio graduale da gas ad elevato effetto serra a gas ad effetto serra più contenuto ed è per questo che il gas refrigerante R32 si configura come soluzione in grado di soddisfare tale obiettivo: è caratterizzato da ODP (che indica il potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e da un vantaggioso valore di GWP (Global Warming Potential) di 675, tre volte inferiore a quello della miscela R410A.

AREA MINIMA NECESSARIA PER INSTALLAZIONE

L’unità dovrebbe essere installata e messa in funzione in un’area più grande della metratura minima necessaria. Puoi usare il grafico in figura correlato alla tabella per calcolare l’area minima d’installazione.

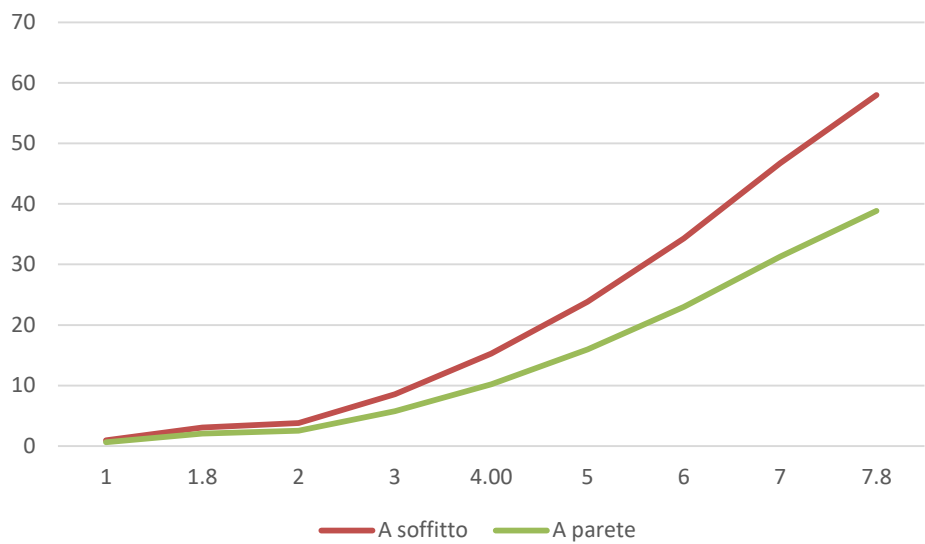

Q.tà refrigerante	A parete	A soffitto
1	0.95	0.64
1.224	1.43	0.956
1.4	1.87	1.25
1.6	2.44	1.63
1.8	3.09	2.07
2	3.81	2.55
2.2	4.61	3.09
2.4	5.49	3.68
2.6	6.44	4.31
2.8	7.47	5
3	8.58	5.74
3.2	9.76	6.54
3.4	11.02	7.38
3.6	12.36	8.27

DECLARATION OF CONFORMITY¹ LG Electronics

Number²

W_DMZ_MU3R19_DOC_20231201000011

Name and address of the Manufacturer³

LG Electronics Inc.
 LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.⁴

Object of the declaration⁵**Product information⁶**

Product Name
 HEAT PUMP

Model Name
 MU3R19 U23/Z3UW18GFA3

Additional information⁷

Serial number is marked in the bar code label on the product

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.⁸

- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared⁹

EMC Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60335-2-40:2009+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

Swiss Energy - Verordnung über die Anforderungen an serienmässig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte

EN 12102-1:2022

EN 14511:2022

EN 14825:2022

RoHS Directive 2011/65/EU (as amended by EU 2015/863)

EN IEC 63000:2018

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

EN 378-2:2016

The notified body¹⁰

Name: LRQA Nederland B.V. : 0343

performed

a conformity assessment of the technical construction file

and issued the certificate

0343/PED/SHABJG00002027/A

Address

George Hintzenweg 77, 3068AX Rotterdam, The Netherlands.

Conformity Assessment Procedure

Module H

Additional information⁷

[Compressor] PED Category II - Module D1 [Fin type heat exchanger] SEP - - [Muffler] SEP - - [Pipe] SEP - - [Pressure switch] PED Category II - Module B(Production type) + D

Signed for and on behalf of: ¹¹

LG Electronics Inc.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Place and date of issue:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
 1st. December. 2023

Name and Surname / Function:

Kwang Hoon Ko / Director





Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto dell'autore.

LG Electronics Italia S.p.A.

www.lg.com/it
it.lgeaircon.com

Via Aldo Rossi, 4

20149 Milano Italia

Tel. 02 51 801 1 - Fax 02 51 801 500

Info Clienti: 199 600 099

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 Centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.